



Datum izdavanja izveštaja: 17.08.2010.


**IZVEŠTAJ**  
**O MONITORINGU KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA**  
**NA TERITORIJI GRADA SUBOTICA**  
**U PERIODU OD 12. DO 15.08.2010.**

Po programu monitoringa ambijentalnog vazduha na teritoriji grada Subotica, Odeljenje zaštite životne sredine sistematski prati aerozagadenje na pet stacionarnih mernih mesta u Subotici i na dva na Paliću:


**SUBOTICA:**            **G**    *Građevinski fakultet*  
                              **B**    *Bolnica*  
                              **M**    *Industrijska zona Aleksandrovo (Subotička Mlekara)*  
                              **F**    *MZ Mali Bajmok*  
                              **V**    *Vatrogasna stanica*  
**PALIĆ:**                **O**    *Palić - centar*  
                              **R**    *Ribarska baraka*

Mere se koncentracije **sumpordioksida, čađi i azotdioksida** (u  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) svakodnevno, iz 24-časovnih uzoraka ambijentalnog vazduha i ocenjuju se u odnosu na propisane granične vrednosti, shodno "Uredbi za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha" (Službeni glasnik RS br.11/2010). Metode uzorkovanja i ispitivanja su standardne, validisane, a Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja aerozagadenja je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije i ovlašćena za vršenje tih poslova od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije.


**REZULTATI MERENJA IMISIJE SUMPOR- DIOKSIDA** (Tolerantna vrednost  $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

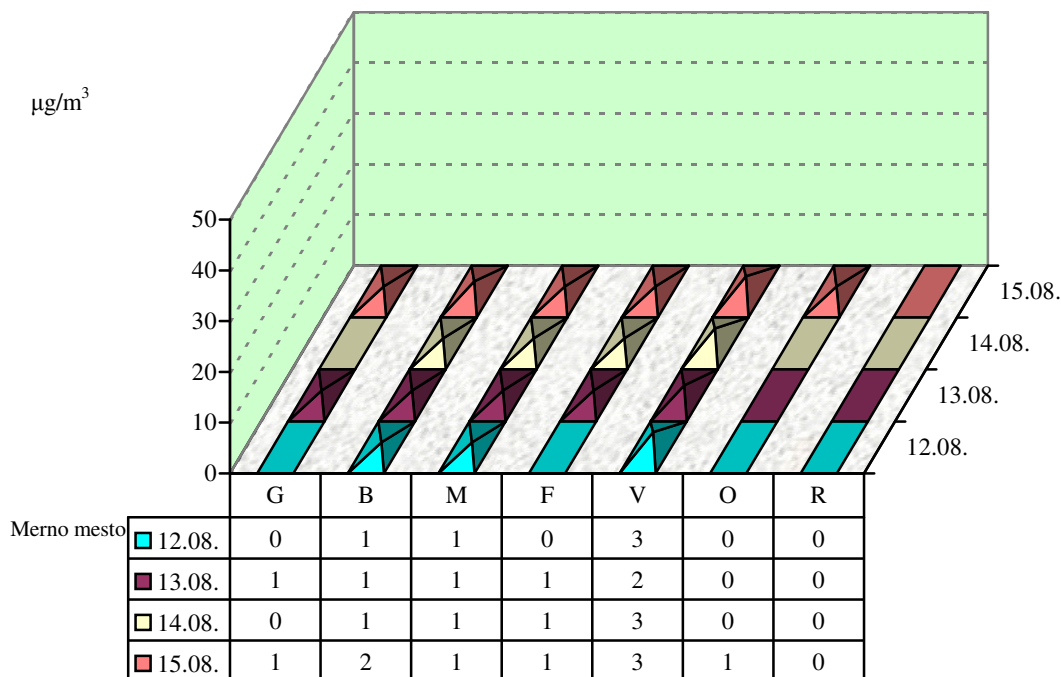

**REZULTATI MERENJA IMISIJE ČADI** (Tolerantna vrednost 75 µg/m<sup>3</sup>)

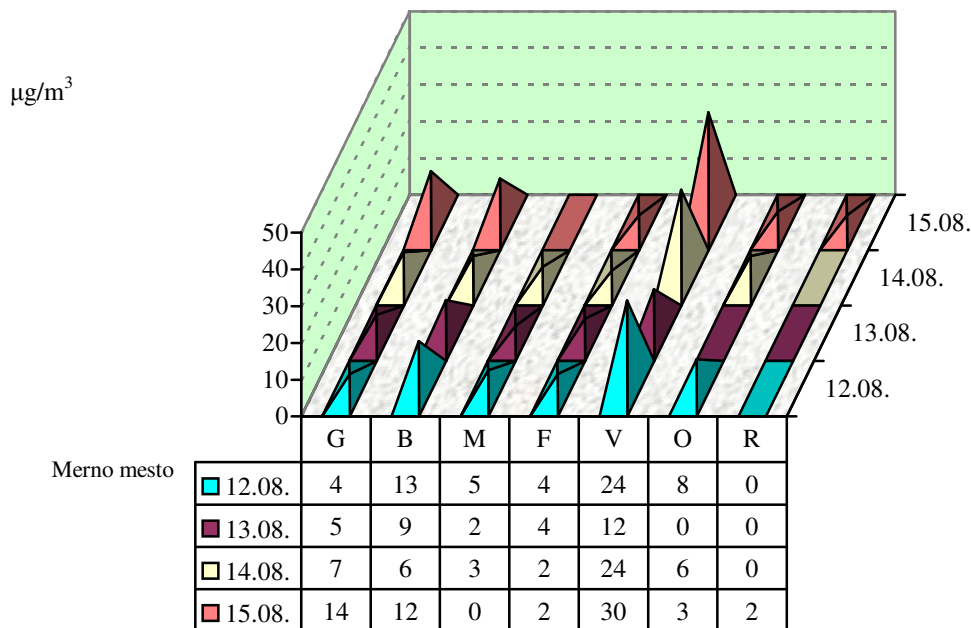

**REZULTATI MERENJA IMISIJE AZOT- DIOKSIDA** (Tolerantna vrednost 125 µg/m<sup>3</sup>)

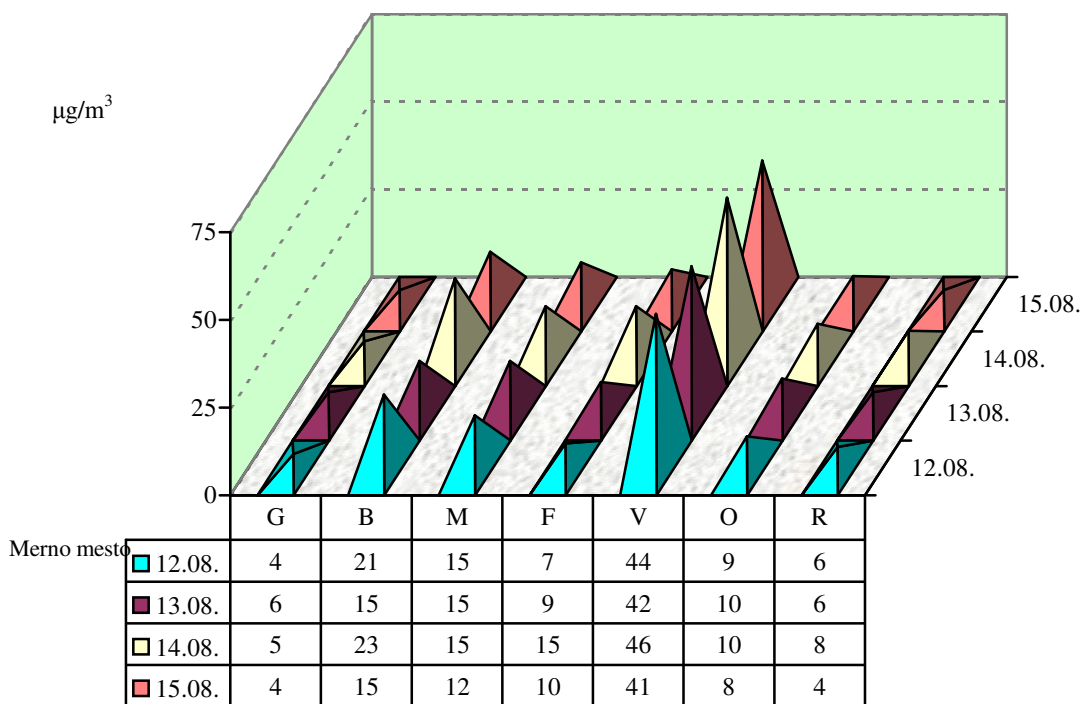

Napomena: 0 - ispod granice detekcije

Ispitivanje obavio:  
Laboratorija za fizičko-hemijska  
ispitivanja aerozagađenja:

Beata Nemet-Gabriel, dipl.ing.tehn.

Odobrio:  
Rukovodilac Odeljenja zaštite životne  
sredine

Olga Lompar, dipl. ing.tehn.

Načelnik Centra za higijenu i  
humanu ekologiju

Dr med.Zorica Mamuzić Kukić,  
spec. higijene

