





**REZULTATI MERENJA IMISIJE ČADI** (Granična vrednost  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

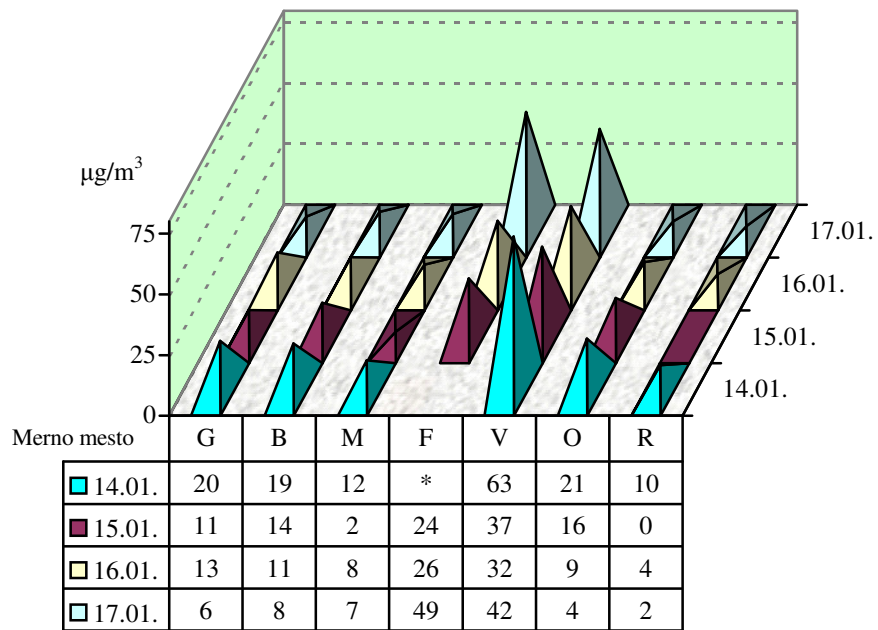

**REZULTATI MERENJA IMISIJE AZOT- DIOKSIDA** (Granična vrednost  $85 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

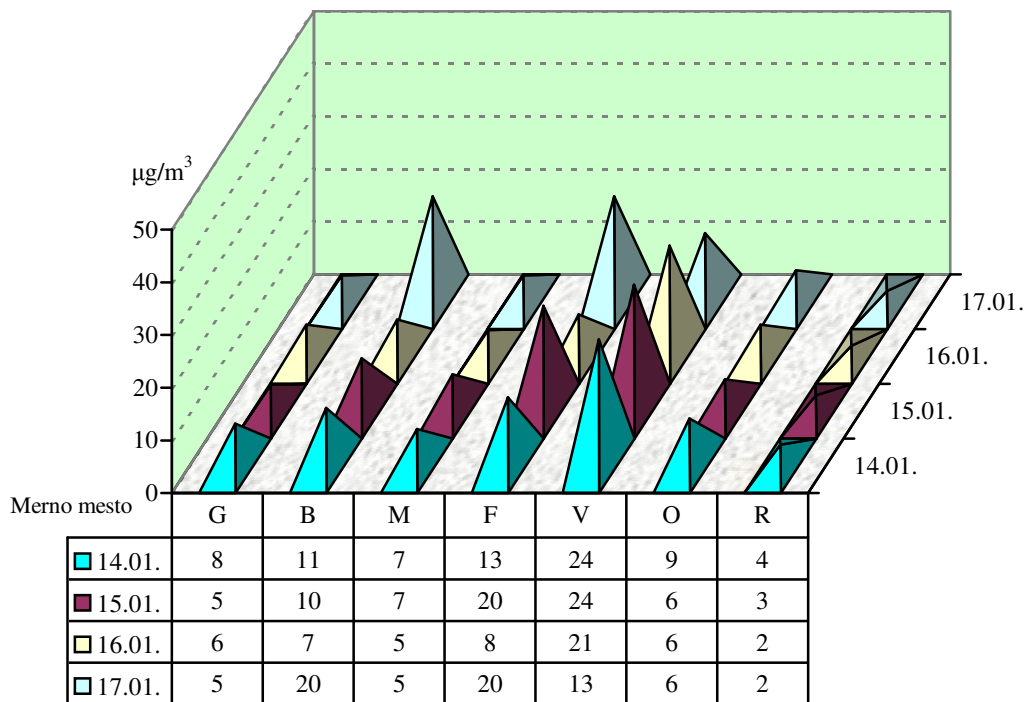

Napomena: 0 - ispod granice detekcije

\*- aparat nije bio u funkciji

Ispitivanje obavio:

Laboratorija za fizičko-hemijska  
ispitivanja aerozagađenja:

Odobrio:

Rukovodilac Odeljenja zaštite životne  
sredine

Načelnik Centra za higijenu i  
humanu ekologiju

Tamara Kalinić, dipl.ing.tehn.

Olga Lompar, dipl. ing.tehn.

Dr med.Zorica Mamužić Kukić,  
spec. higijene